


Схема подключения шкафа управления к однофазному четвертьоборотному электроприводу

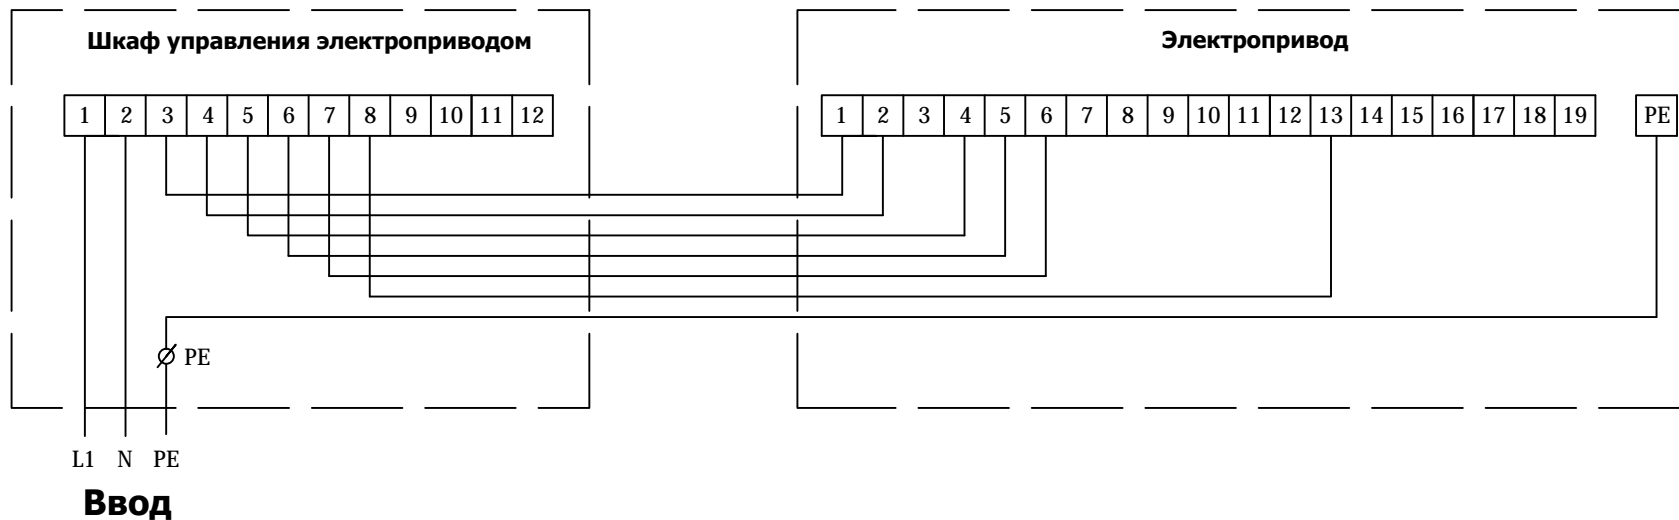

Примечание: Контакт №13 обогревателя четвертьоборотного электропривода подключается согласно схеме в случае возможности образования конденсата внутри корпуса электропривода